

仕様書


粉末(ABC)消火器10型・AC10AL

(適応火災) A火災・B火災・C火災(自動車用)

製造者 / **三津浜工業株式会社**

東京都大田区東蒲田2-19-12 TEL.03-3733-7411

構造図

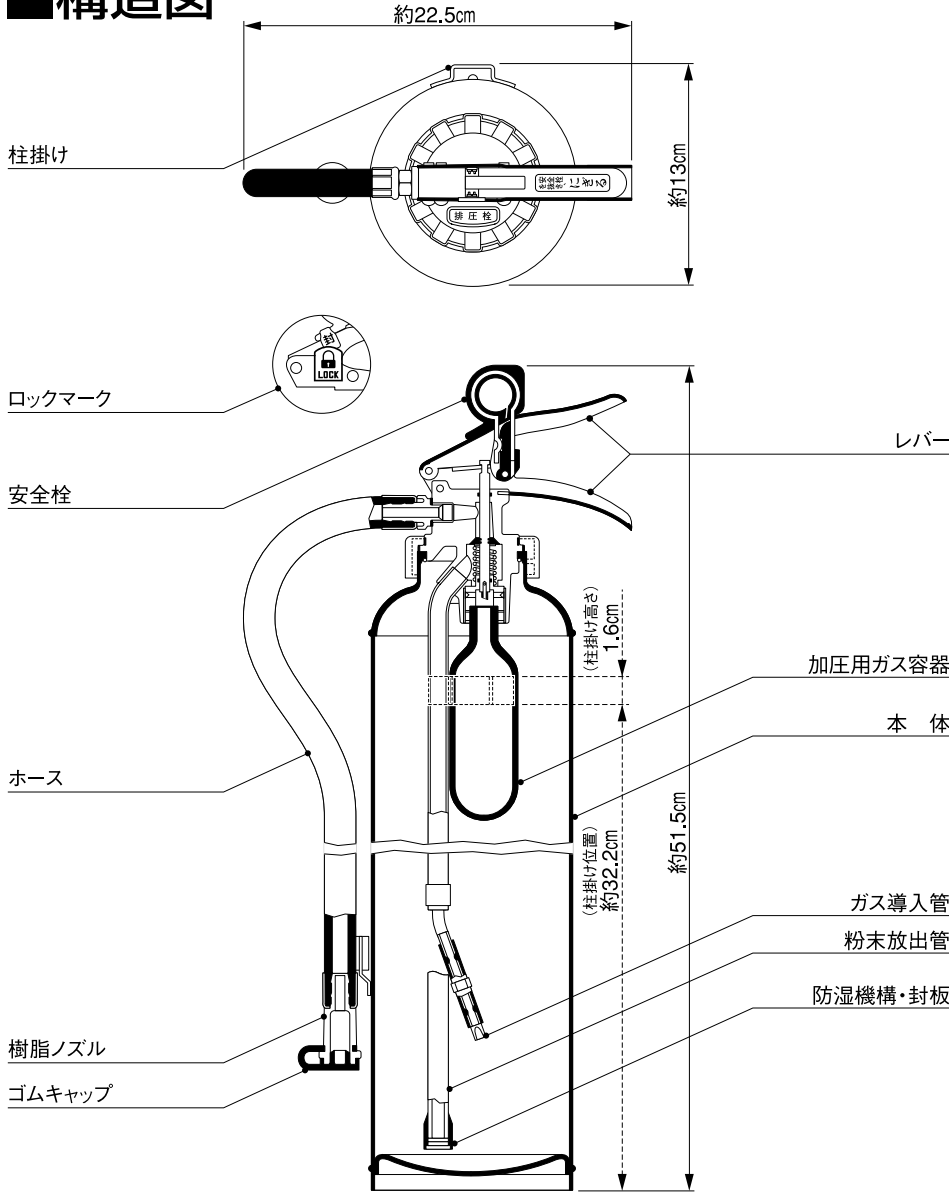

業務用消火器

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。





再生消火薬剤を60%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

■保持装置の設置についてのご注意

設置の際は、必ず下記要領に従って設置して下さい。誤った方法で設置された場合、保持力が十分に発揮されずバンドが外れる恐れがあります。保持装置の設置は、必ずボルト・ナット(推奨ボルト※又は同等以上の強度を有するもの)などで、全ての取付穴を使用して確実に固定して下さい。

●本製品は、下記のいずれかで取り付けて下さい。

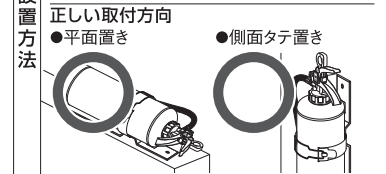

- 取付注意事項**
- 不安定な場所には、設置しないで下さい。
 - 設置面の状態、取付ネジによっては十分な保持力を得られない場合があります。
 - 保持装置を確実に固定していないと消火器の脱落や誤放出の原因となります。
 - 全ての取付穴を固定しない場合、特定箇所に荷重が集中し脱落等の原因となります。

取付穴のピッチ・個数は、保持装置の変更により変わる場合があります。

※推奨ボルト AC4BL :M5サイズ
AC10AL :M6サイズ

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	4.15L	使用温度範囲	-10℃～+40℃
総質量	約6.50kg	ホース長さ	34cm	加圧用ガス容器	CO ₂ 60g (C60)
全高	約51.5cm	ノズル口径	6.0mm	耐圧試験圧力値	3.1 MPa
本体容器外径	12.44cm	放射時間	約15秒(20℃)	使用薬剤	粉末(ABC)
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	3~7m(20℃)	薬剤質量	3.5kg
柱掛け位置	約32.2cm	能力単位	A-3・B-7・C	型式承認番号	消自第23~102号

■使用方法



■ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。